


Montáž Campus boardu

Campus board

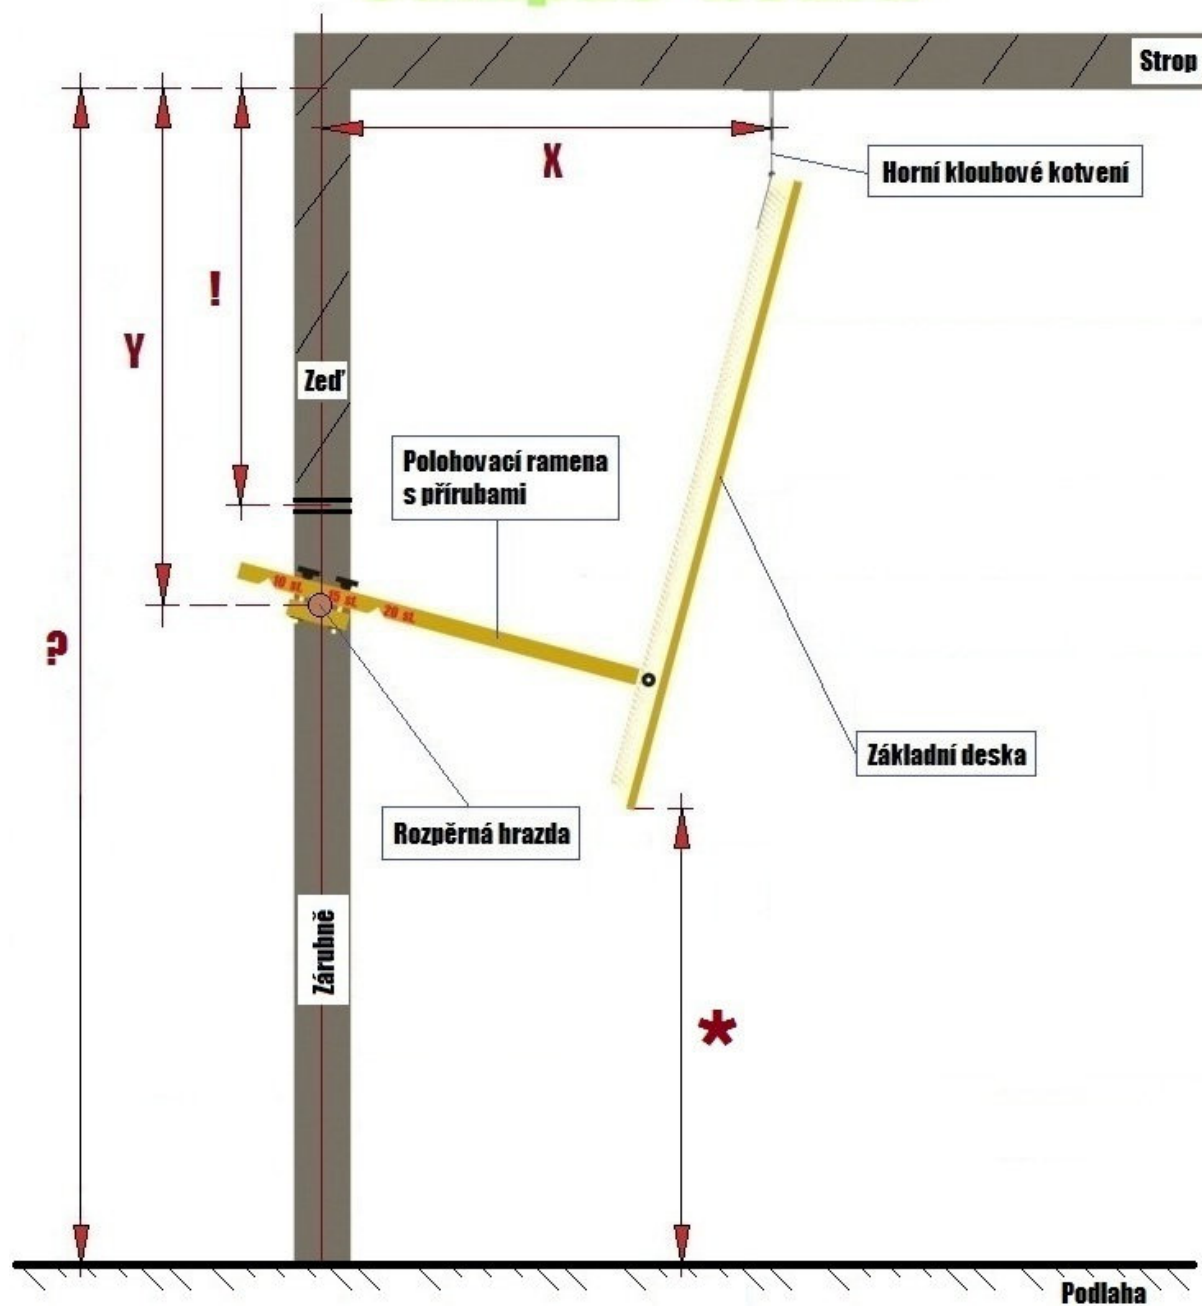

Typ základní desky	X	Y	! (max)	? (min)
Campus board 6	80 cm	90 cm	80 cm	265 cm
Campus board 8	90 cm	120 cm	110 cm	305 cm
Campus board 10	100 cm	150 cm	140 cm	345 cm

* Prostor pod základní deskou min. 140 cm

V tabulce jsou uvedeny údaje pro všechny tři typy základních desek Campus boardu.

X.....odstup horního kotvení od osy svislé zdi (zeď se zárubněmi do kterých se po montáži Campus board instaluje)

Y.....vzdálenost mezi rozpěrnou hrazdou a stropem

!.....vzdálenost mezi zárubní a stropem (resp. výška zdi nad dveřmi)

?.....vzdálenost mezi podlahou a stropem (resp. výška místnosti)

*****.....vzdálenost mezi spodní hranou základní desky a podlahou (140 cm a více)

Typy základních desek Campus boardu:

A) Campus board 6 - síť 24 děr (4 díry v 6 řadách, možnost namontování 6 dlouhých lišt, 12 středních a 24 krátkých lišt nebo chytů),

rozměr základní desky je **115 x 62 cm**

B) Campus board 8 - síť 32 děr (4 díry v 8 řadách, možnost namontování 8 dlouhých lišt, 16 středních a 32 krátkých lišt nebo chytů),

rozměr základní desky je **155 x 62 cm**

C) Campus board 10 - síť 40 děr (4 díry v 10 řadách, možnost namontování 10 dlouhých lišt, 20 středních a 40 krátkých lišt nebo chytů),

rozměr základní desky je **195 x 62 cm**

Výběr typu základní desky je limitován:

A) výškou stropu (?) - tato se odvíjí od hodnoty (*), tedy vzdálenosti spodní hrany základní desky Campus boardu od podlahy (matrace), která by neměla být menší než 140 cm,

Minimální výška stropu u **Campus boardu 6** by tedy měla být kolem **265 cm**

Minimální výška stropu u **Campus boardu 8** by tedy měla být kolem **305 cm**

Minimální výška stropu u **Campus boardu 10** by tedy měla být kolem **345 cm**

B) výškou zdi nad dveřmi (!) - vzdálenost mezi zárubní a stropem by měla být minimálně o 10 cm menší než je vzdálenost rozpěrné hrazdy od stropu

Maximální výška zdi nad zárubněmi u **Campus boardu 6** by tedy měla být kolem **80 cm**

Maximální výška zdi nad zárubněmi u **Campus boardu 8** by tedy měla být kolem **110 cm**

Maximální výška zdi nad zárubněmi u **Campus boardu 10** by tedy měla být kolem **140 cm**